



PARTNER
IN VENTILATION
2VV.CZ

ES

AirGENIO^{2VW} COMFORT



Instrucciones de uso

1. CONTROL

¡LEA CON ATENCIÓN!

Antes de la puesta en servicio controle que:


- El equipo esté bien fijado a la estructura de soporte
- El equipo esté bien cerrado
- El suministro eléctrico esté bien conectado, incluyendo la puesta a tierra y la protección de los arrancadores externos.
- Todas las piezas eléctricas estén bien conectadas
- La instalación conforme con todas las instrucciones del presente manual
- Ninguna herramienta u otro objeto que podría causar daños haya quedado dentro del equipo.

¡ATENCIÓN!

- Las intervenciones o modificaciones a las conexiones internas están prohibidas y llevan a la pérdida de garantía.
- Se aconseja el uso de accesorios originales. En caso de dudas respecto al uso de accesorios no originales, dirijase al proveedor.


ARRANQUE

Luego de encender el suministro eléctrico, la pantalla del control se enciende y se cargan los datos de servicio. El equipo estará listo para ser activado una vez cargados todos los datos de servicio.

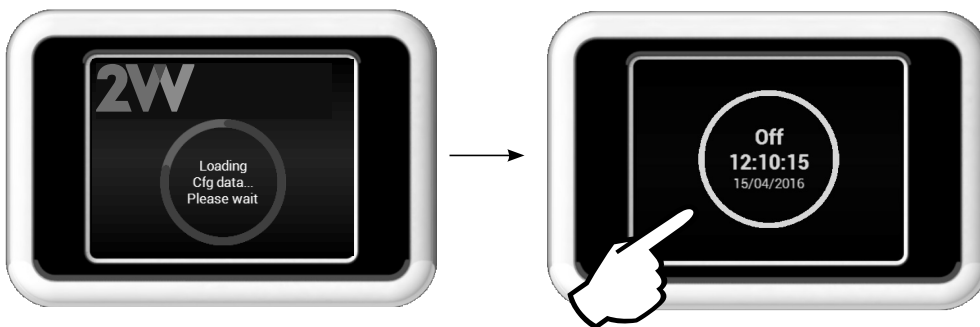

El control remoto cuenta con una pantalla táctil. El equipo se controla pulsando los íconos en ella.

Descripción de la pantalla principal

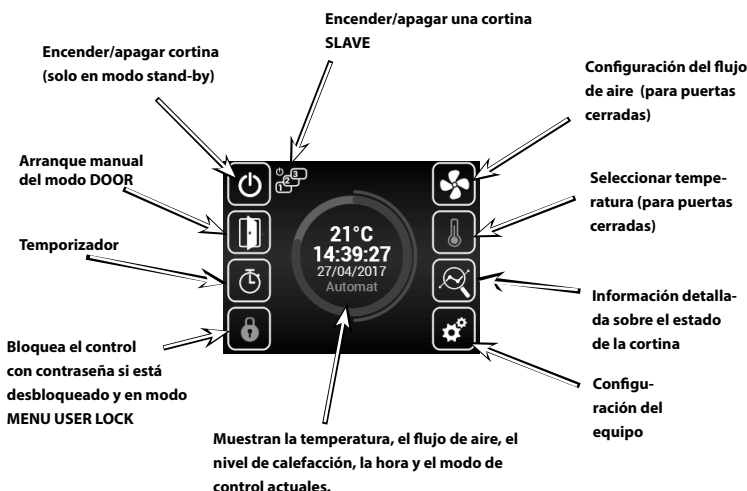


Los menús se describen más adelante en el manual

- página 13
- página 14
- página 17


Íconos de advertencia

Informan sobre errores. Al pulsarlos se abre una pantalla con el mensaje de error.

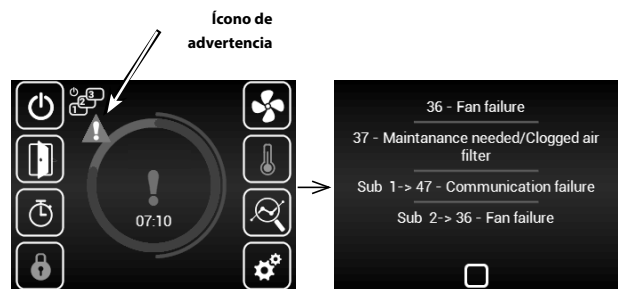

Íconos informativos

Informan solamente sobre estado, no indican errores.

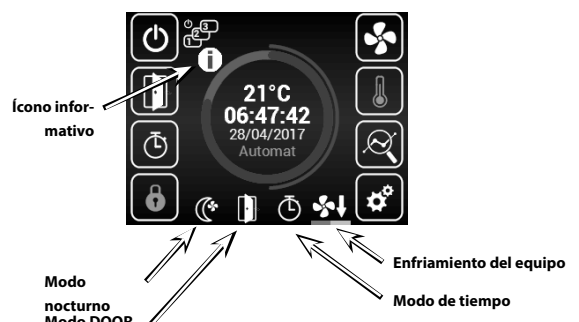




1. CONTROL



Estado actual

Esta pantalla muestra el estado detallado del equipo:


- Configuración actual del flujo de aire (paso o %), iconos informativos
- Configurar la potencia del calentador (si corresponde)

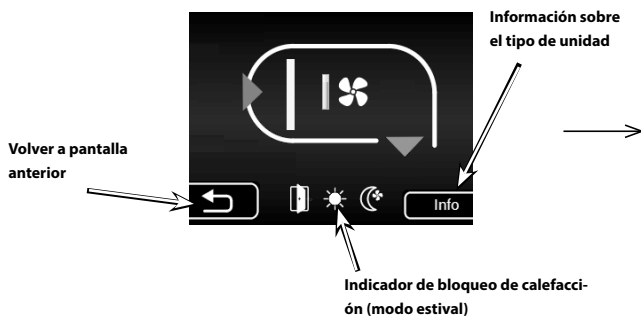


Podrá encontrar la configuración más adelante, en el menú «SUBUNITS»



Menú Configuración

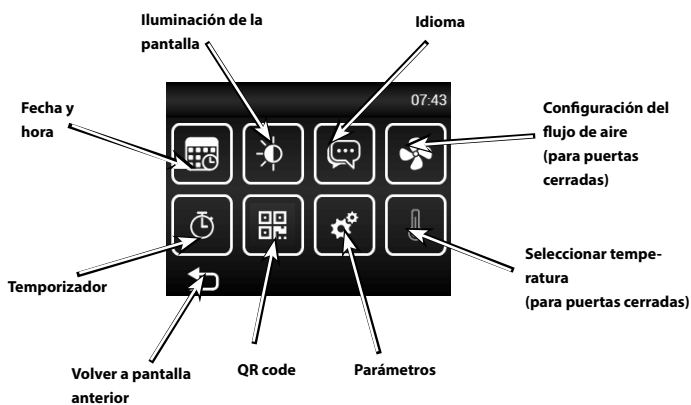


Seleccionar temperatura para puertas cerradas

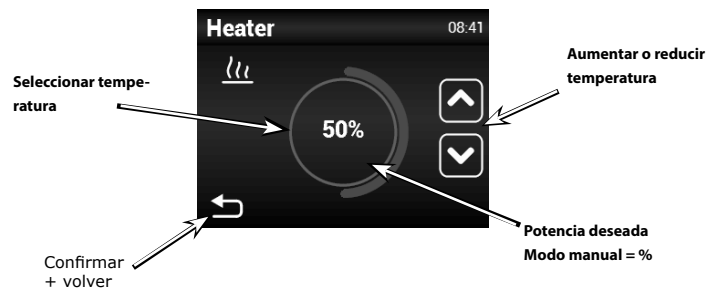


Cuando la calefacción está bloqueada por el modo estival (MENU - SUMMER HEATING) se ve un «Sol» sin posibilidad de seleccionar la potencia.



Ajustar flujo de aire para puertas cerradas

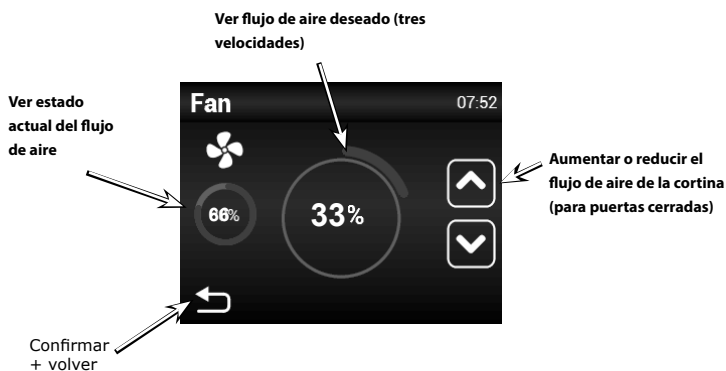

Ajustar fecha y hora

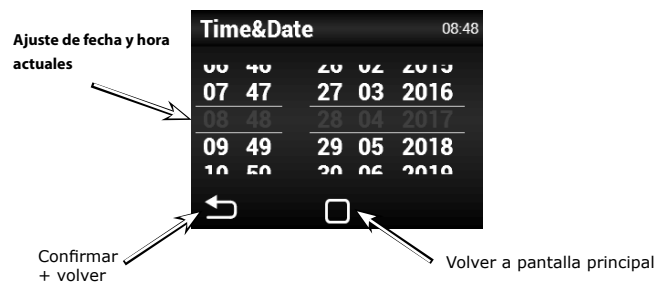

1. CONTROL



Temporizador

A menos que se configure de otro modo, al completarse el intervalo de tiempo el equipo pasa a modo Stand-by

Schedule 09:03

- Activar/desactivar temporizador (Enable checkbox)
- Modo semanal (week regime)
- Modo anual (year regime)
- Confirmar + volver (Back arrow)
- Volver a pantalla principal (Home button)

Modo semanal

Grid view showing days Mo-Su with time slots and fan/heater icons.

Thursday detailed view:

07:00 - 11:30	60% 0%	12:30 - 15:30	50% 0%
15:30 - 16:30	50% 0%	16:30 - 16:31	100% 0%
17:30 - 18:45	20% 0%	19:00 - 21:30	75% 0%

Pulsando en un día se pueden configurar varios modos de tiempo

Botón para copiar el plan de un día a otro

Copy to dialog with days of the week and a 'Copiar a' label pointing to the selection process.

Modo anual

year regime

01/01 - 14/02 | 01/03 - 14/03

ADD button

Intervalo START / STOP

Start: 14 / 03 | Stop: 24 / 03

0% | 0%

Solo MANUAL | CANCELAR

Al pulsar se puede añadir un nuevo modo de tiempo

Off mode

Fan 100%

Heater 0%

Potencia del ventilador en modo anual

Potencia de la calefacción en modo manual



Idioma

Hay 5 idiomas disponibles

Language 10:15

- Menú de idiomas (Language menu)
- Romana
- English
- Français
- Confirmar + volver (Back arrow)
- Volver a pantalla principal (Home button)



Configurar iluminación

Display 09:56

- Iluminación apagado (On mode slider)
- Iluminación en stand-by (Standby slider)
- Confirmar + volver (Back arrow)
- Volver a pantalla principal (Home button)

1. CONTROL



Menú de servicio


Para ingresar al menú de servicio ingrese el código 1616



Borrar/volver


Acceso al menú

Selecione el menú para desplegar la página en el centro y acceder

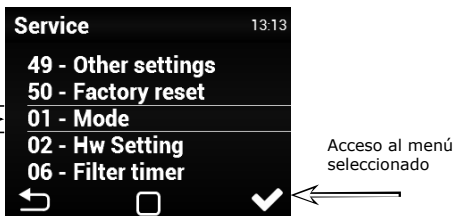

Acceso al menú seleccionado

MENU - MODE

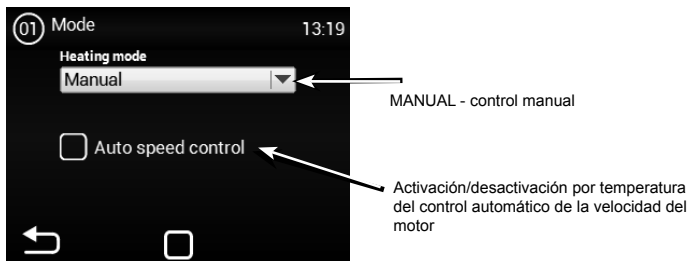


MANUAL - control manual

Activación/desactivación por temperatura del control automático de la velocidad del motor

Las funciones AUTO y MANUAL pueden deshabilitar/habilitar algunas funciones del menú de servicio

MENU - HW SETTING

Permite configurar en detalle el comportamiento de cada una de las salidas y entradas de los reguladores

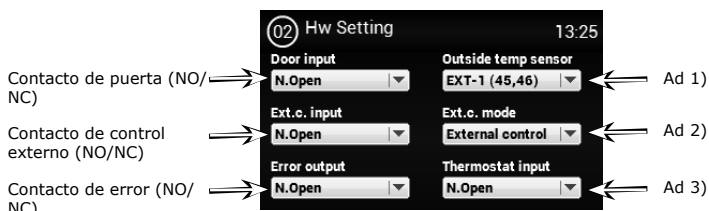

Ad 1) - Activar/configurar sensor de temperatura externo. - **None** - No se puede modificar con regulación COMFORT

Ad 2) - Configurar la salida del contacto externo. Opciones: **None** - inactivo **External control** - Encendido/apagado externo

Ad 3) - Termostato (NO/NC)

MENU - FILTER TIMER


Permite configurar el periodo (en horas-motor) luego del cual se recomienda el cambio del filtro o el reinicio del temporizador para tal fin



Estado actual del temporizador


Botón RESET (presionar luego de reemplazar el filtro)

Muestra de visualización del estado de filtro obstruido en la pantalla principal

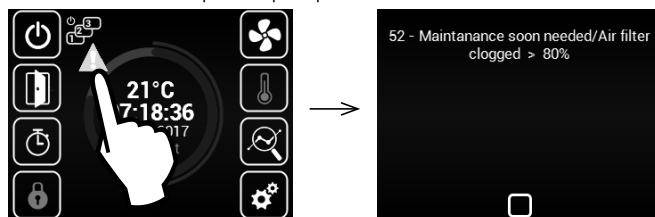


MENU - TEMPERATURE SENSOR

Disponible solo en modo automático. Permite seleccionar el sensor térmico que será empleado para el control primario de la temperatura

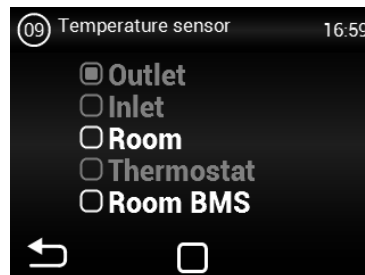

Room - Sensor de temperatura ambiente (por ej. en la habitación)
Room BMS - Sensor de temperatura ambiente desde el sistema madre


Dostupné pouze v manuálním režimu.

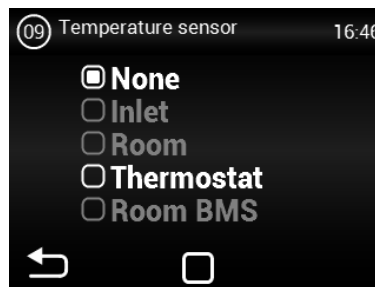

1. CONTROL

MENU - MODBUS RTU

Permite configurar los parámetros de comunicación para el Modbus RTU

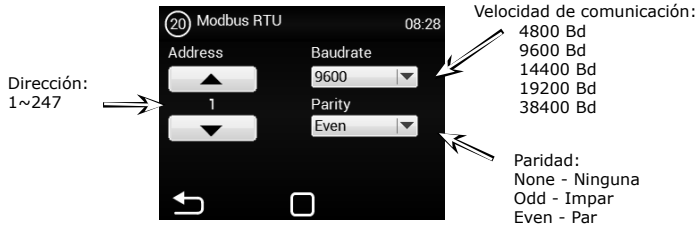


⚠ Una configuración incorrecta podría resultar en la imposibilidad de comunicarse con el regulador

MENU - USER LOCK

Permite configurar límites para el control del regulador con paneles en varios niveles




- Opciones:
- None** - Límite desactivado
 - On/Off** - Solo permite encender/apagar e ingresar al menú de información desde la pantalla principal
 - On/Off, Temp, Flow** - Encender/apagar e ingresar al menú de información sin contraseña Ajuste de temperatura, Ajuste de flujo de aire
 - Full** - Solo el menú de información puede accederse sin contraseña
 - User mode** - Modo especial de usuario, ver Fig.



MENU - SUMMER HEATING

Permite configurar la limitación de la calefacción durante el verano


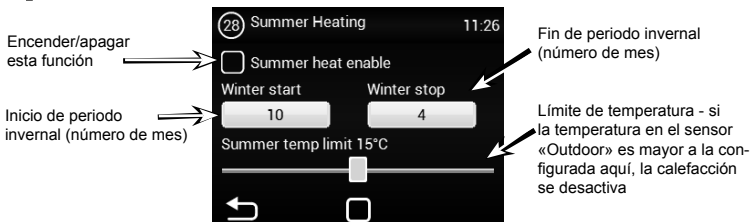


Si no se ha seleccionado el sensor de temperatura externa, el modo «summer heating» funciona según la hora seleccionada y la temperatura no se tiene en cuenta




MENU - DOOR CONTACT

Permite configurar el comportamiento del regulador según el contacto de puerta

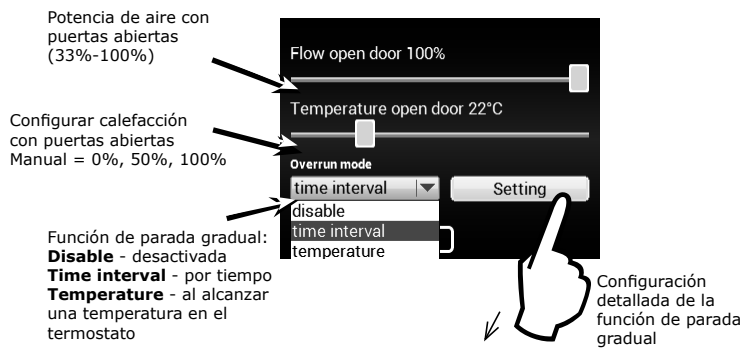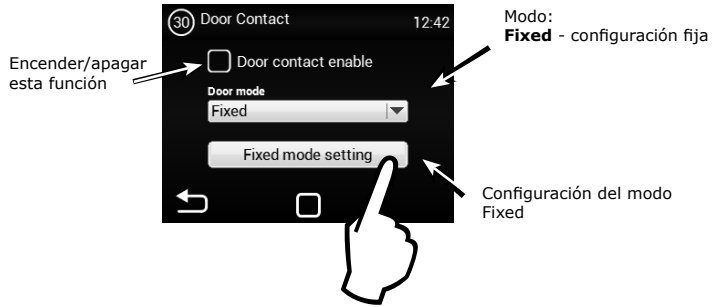


Parada gradual por tiempo

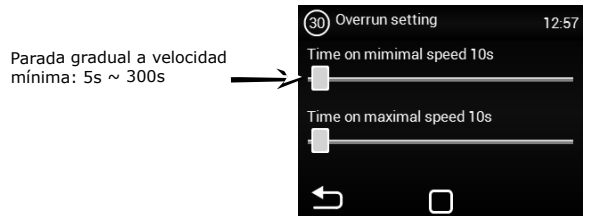


1. CONTROL

Las funciones Selflearning

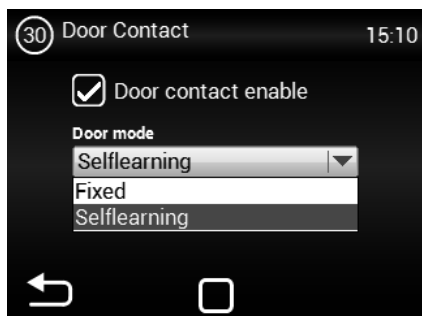

Selflearning - solo está disponible en modo automático y función activa (Control de velocidad automática) optimiza el tiempo cuando la cortina de aire está en funcionamiento, incluso cuando el vórtice está cerrado.

Necesita configurar para activar Selflearning.

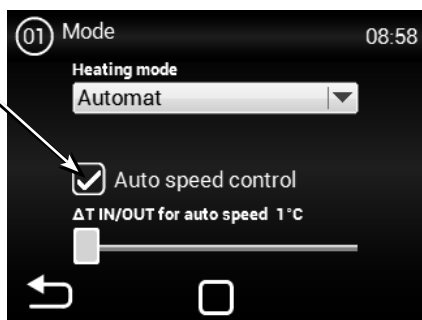

MENU - WATER ANTIFREEZE

Este MENÚ está disponible solo para unidades con intercambiador de calor de agua.

Ajuste de la temperatura para activar la protección del intercambiador.




El menú se utiliza para definir la protección del intercambiador de agua. Si no se selecciona esta función, la protección del intercambiador de calor no se activará.

MENU - SUBUNITS

Permite configurar el comportamiento de los otros reguladores IC-S conectados como «SLAVE»



Parámetro de dirección del esclavo:




DIRECCI-ÓN	UNIDAD ESC-LAVO	DIRECCI-ÓN	UNIDAD ESC-LAVO
1	1	6	6
2	2	7	7
3	3	8	8
4	4	9	9
5	5	A	10

Ad 1) - Permite usar como principal un contacto de puerta cuyo estado será enviado a los reguladores SLAVE. Elimina la necesidad de conectar un contacto de puerta para cada regulador.

- Función no permitida = el contacto de puerta del regulador MASTER no será enviado al SLAVE
- Función permitida = el contacto de puerta del regulador MASTER será enviado al SLAVE

Ad 2) - Permite activar un ícono en la pantalla principal para encender/apagar cada regulador SLAVE por separado. Si esta función está desactivada todos los reguladores SLAVE se encenderán/apagarán al mismo tiempo.


- Función no permitida = Encendido/apagado global de los reguladores SLAVE
- Función permitida = En la pantalla principal se pueden seleccionar los reguladores SLAVE que pueden ser apagados/encendidos por separado

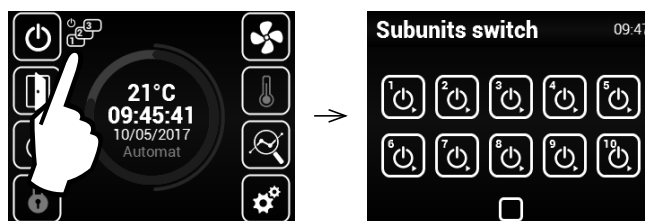

1. CONTROL

MENU - Adv. WATER SETTING

Este MENÚ está disponible solo para unidades con intercambiador de calor de agua, permite la configuración avanzada de la regulación del intercambiador de calor de agua.

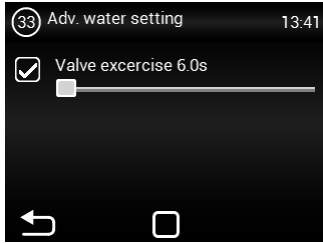


Establecer períodos para el movimiento del soplador. Solo a las 0:00 hora y en modo de espera.

Cuando se activa esta función, el intercambiador de agua se abre y se cierra para evitar que la válvula de agua se atasque. La unidad debe estar en modo de espera.

MENU - Adv. fan setting

El MENÚ para configurar los sopladores al cerrar y abrir puertas. Permite configuraciones avanzadas de control del ventilador.

El tiempo durante el cual el soplador estará operativo desde el momento en que se alcanza la temperatura deseada + 0.3 °C en el sensor ROOM en modo de puerta cerrada. Esta configuración solo está disponible cuando se selecciona el sensor de regulación ROOM (1616 / Sensor de temperatura)

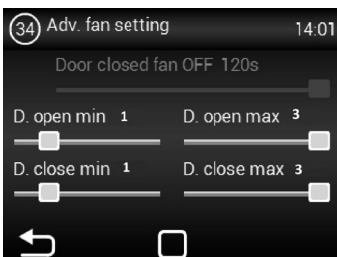

Establecer límites de potencia del ventilador para puertas abiertas. Mínimo máximo


Establecer límites de potencia del ventilador para puertas cerradas. Mínimo máximo



Los límites establecidos para la potencia del ventilador restringen el alcance del control del ventilador para puertas abiertas y cerradas. Esta restricción se aplica al control manual y automático de la potencia del ventilador. Los límites superiores en cualquier configuración de potencia del ventilador se señalan cuando el elemento de configuración se vuelve rojo con el texto desbordado.

MENU - OTHER SETTINGS

Permite configurar los demás parámetros

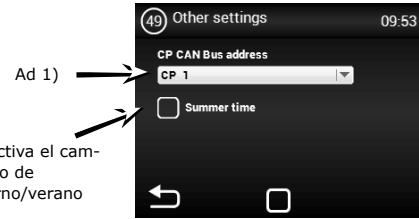

Activa o desactiva el cambio automático de hora de invierno/verano


Ad 1) - Configuración de la dirección CAN del panel de control para permitir conectar hasta 2 paneles al regulador MASTER
Opciones: CP 1 = la dirección del panel de control es 1
CP 2 = la dirección del panel de control es 2




¡ATENCIÓN!

Cada panel debe tener su propia dirección. De otro modo, podría resultar en el mal funcionamiento del regulador.


Al conectar varios paneles se deben determinar las terminales. Estas se encuentran en la electrónica principal del control:

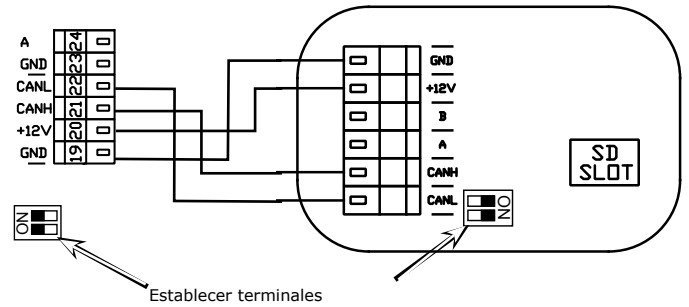

Ejemplo de conexión de controles - Opción 1:

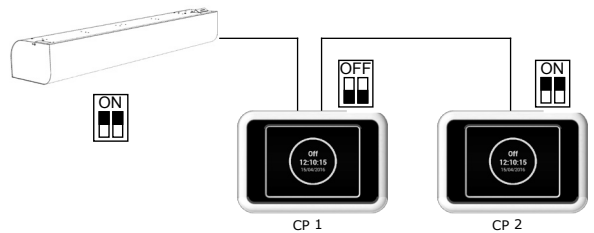


Conexión eléctrica - Opción 1:

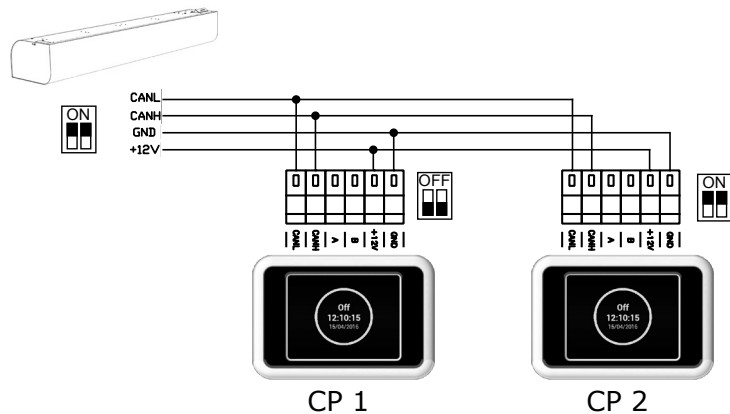


1. CONTROL

Conexión eléctrica - Opción 2:

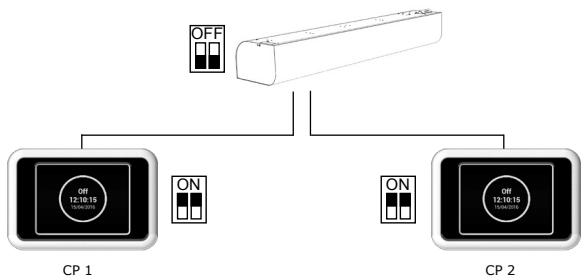

Conexión eléctrica - Opción 2:

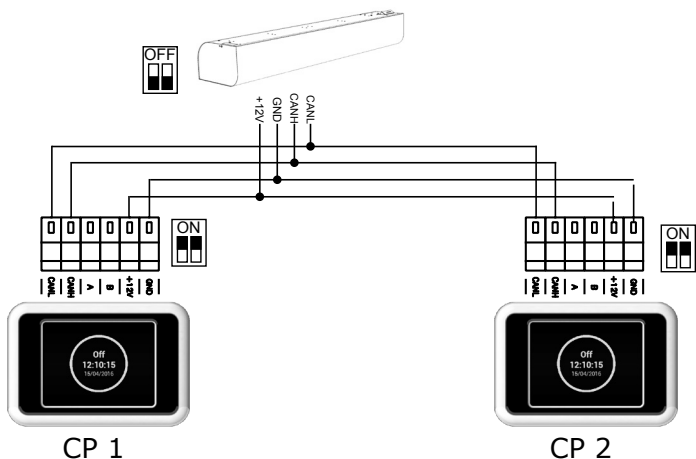


MENU - FACTORY RESET

Restablece la configuración original del regulador



El botón «FACTORY RESET» restablece los valores de fábrica del menú 1616



Luego de completar se aconseja apagar y encender el suministro de energía del regulador.

2. FALLAS

2.1 FALLAS

En caso de intervención, el equipo debe ser desconectado del suministro eléctrico. ¡Si no está seguro de los pasos a tomar, no intente realizar reparaciones y contacte a un servicio especializado!

Descripción	Comportamiento del equipo	Problema probable	Solución
44 - Falla del ventilador	El equipo no funciona	Ventilador sobrecalentado o avería en el contacto térmico del ventilador de entrada.	Determine la causa del sobrecalentamiento (cojinete defectuoso, falla mecánica, cortocircuito, etc.), de ser necesario, reemplace el motor.
45 - Mantenimiento requerido/filtro obstruido	El equipo funciona	Se llegó al momento seleccionado del cambio de filtro	Reemplace el filtro. Luego del reemplazo, no olvide hacer RESET en el MENU 1616 - FILTER TIMER
46 - Falla del calentador	El equipo no funciona	Avería en el calentador	Controle el calentador y el estado del termostato de seguridad. ¿Tiene suficiente refrigeración? Controle el funcionamiento de los motores.
65 - Error de comunicación	El equipo no funciona	Error de comunicación	Controle que el cable de comunicación esté bien conectado y en buen estado. Observe el diagrama de conexiones y prevenga fenómenos que podrían afectar la comunicación (cables cerca de una fuente de alta tensión, efectos que causen interrupciones)
El equipo no funciona	El equipo no funciona	Suministro eléctrico interrumpido	Controle que el suministro eléctrico no esté interrumpido
		Fusible quemado	Controle el fusible en el módulo de control
La calefacción se apaga sola	El equipo funciona pero no calienta	El calentador se sobrecalienta	El calentador eléctrico se sobrecalienta debido a un insuficiente flujo de aire. Controle el funcionamiento del ventilador y si el flujo de aire al equipo no está obstaculizado.



El equipo debe ser desconectado del suministro eléctrico antes de cualquier intervención en su interior. ¡Deje que el equipo se enfríe!

3. CONCLUSIÓN

3.1 CONCLUSIÓN

Ante cualquier duda o consulta, diríjase a nuestro departamento comercial o de asistencia técnica.



2VV, s.r.o.
Fáblovka 568
533 52 Pardubice
Czech Republic



+420 466 741 811



www.2vv.cz



support@2vv.cz

2VV